



EVPU[®]



CERTIFIKÁT č. 00094/101/1/2019 z 18. decembra 2019

Certifikačný orgán EVPU a.s. potvrdzuje zhodu výrobku s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedených normách.

Výrobok: **Sieťový napájač**

Typ: **4 FP 672 59**

Technické údaje: **230V~, 50Hz, 25VA, Trieda II**

Klient: **TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť,
Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, Slovenská republika**

IČO: **00474339**


Výrobca: **TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť,
Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, Slovenská republika**

Normy: **STN EN 60065: 2015 + A11: 2017,
STN EN 61000-6-1: 2007,
STN EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011,
STN EN 61000-3-2: 2015,
STN EN 61000-3-3: 2014**

Výsledky skúšok uvedeného výrobku sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. **0-0399/19/C** zo dňa **18.12.2019**.

Použité normy sú harmonizované so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z. a 2014/30/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 127/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu
je obmedzená na obdobie
od : **18.12.2019**
do : **20.12.2020**

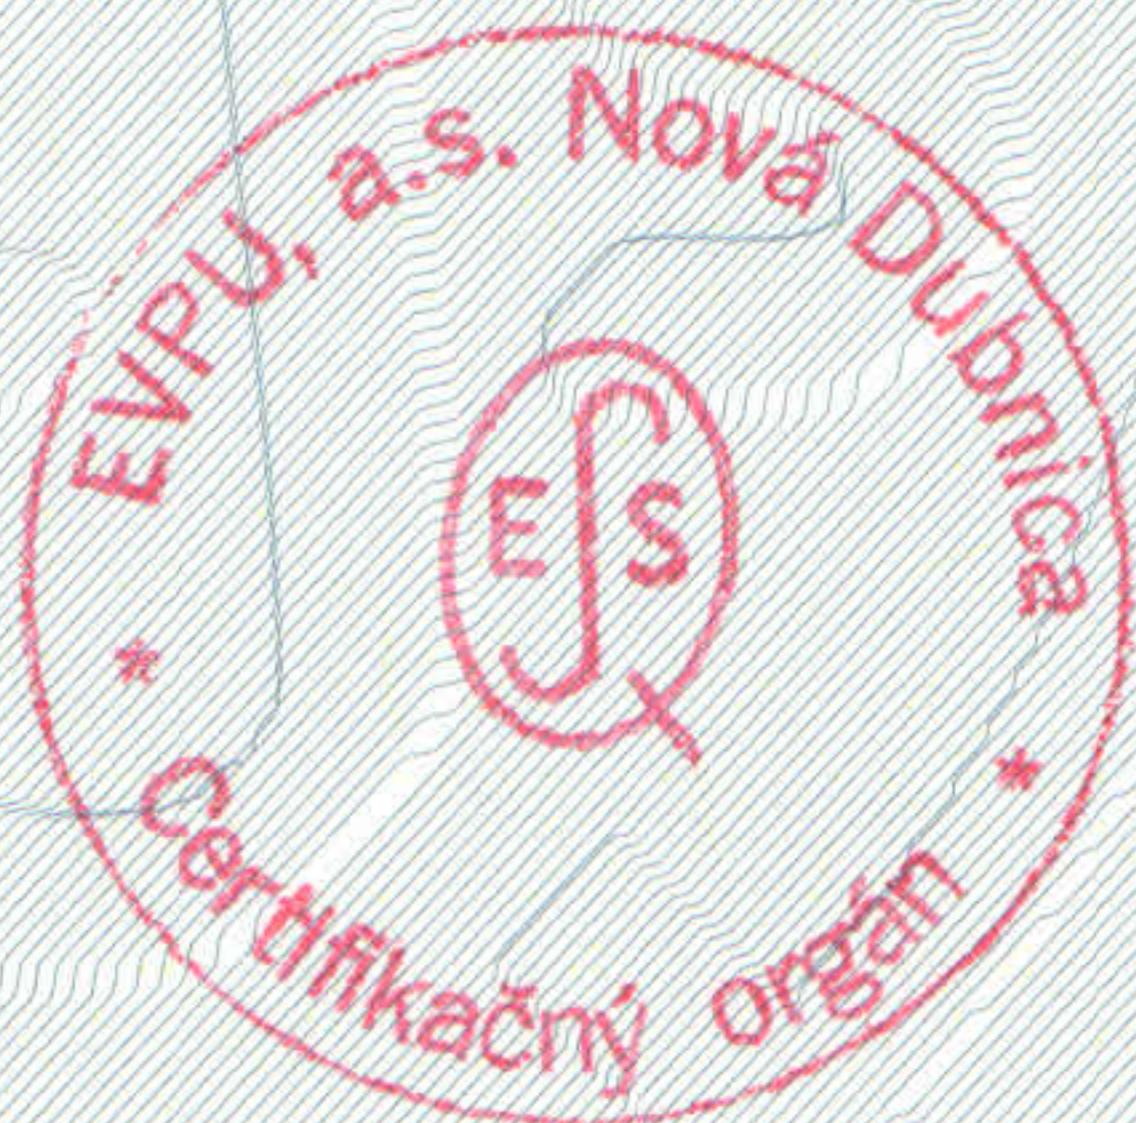

Ing. Marek H u d á k, PhD.

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.


052979

EVPU a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, www.evpu.sk

**TESLA****STROPKOV, akciová spoločnosť, Hviezdoslavova 37/46, 091 12****EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE / EU DECLARATION OF CONFORMITY****Číslo / No.: 3/2020****My / We,****TESLA STROPKOV, a.s.****Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, SR****IČO:00474339, IČDPH: SK2020526277****vyhlasujeme na svoju výhradnú zodpovednosť, že***declare on our own responsibility that***Výrobok: Siet'ový napájač***Product: Power supply***Typ / Type: 4 FP 672 59****Technické dáta / Technical data :** 230 V~, 50 Hz, 25VA/trieda(class) II**je v zhode s nasledujúcimi normami / complies with the following standards:****Slovenské normy / Slovak standard****STN EN 60065: 2015****STN EN 61000-6-1: 2007****STN EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011****STN EN 61000-3-3: 2014****STN EN 61000-3-2: 2015****Európske normy / European standard****EN 60065: 2014****EN 61000-6-1: 2007****EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011****EN 61000-3-3: 2013****EN 61000-3-2: 2014****a nasledujúcimi nariadeniami vlády, v znení neskorších predpisov (NV)***and the following government regulations (NV), as amended*

148/2016 Zb. v platnom znení	2014/35/EU - including amendments
127/2016 Zb. v platnom znení	2014/30/EU - including amendments
346/2013 Zb. v platnom znení	2011/65/EU - including amendments

EVPU a.s Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovak Republic*tested / certified the product and issued:***Certifikát / Certificate:** 00094/101/1/2019 zo dňa/from 18.12.2019**Skúšobný protokol / test report:** 0-0399/19/C zo dňa/from 18.12. 2019**Meno/Name:****Ing. Vladimír Michal****Funkcia/Position:****Quality manager****Miesto vydania/Place of issue:****Stropkov****Dátum/Date of issue:****2020-01-28****Podpis/Signature:**

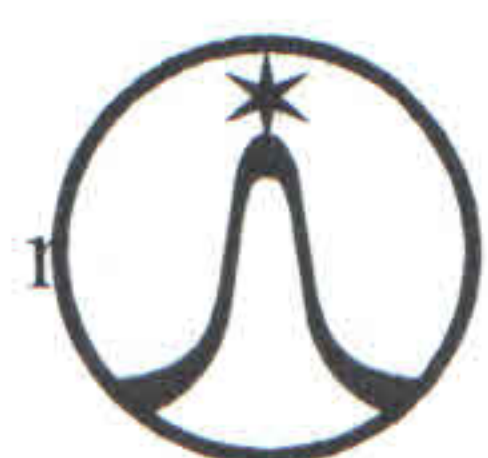**TESLA****STROPKOV, akciová spoločnosť, Hviezdoslavova 37/46, 091 12****EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE / EU DECLARATION OF CONFORMITY****Číslo / No.: 3/2020****My / We,****TESLA STROPKOV, a.s.****Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, SR****IČO:00474339, IČDPH: SK2020526277****vyhlasujeme na svoju výhradnú zodpovednosť, že**
*declare on our own responsibility that***Výrobok: Siet'ový napájač**
Product: Power supply
Typ / Type: 4 FP 672 59**Technické dáta / Technical data :** 230 V~, 50 Hz, 25VA/trieda(class) II**je v zhode s nasledujúcimi normami / complies with the following standards:****Slovenské normy / Slovak standard****STN EN 60065: 2015****STN EN 61000-6-1: 2007****STN EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011****STN EN 61000-3-3: 2014****STN EN 61000-3-2: 2015****Európske normy / European standard****EN 60065: 2014****EN 61000-6-1: 2007****EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011****EN 61000-3-3: 2013****EN 61000-3-2: 2014****a nasledujúcimi nariadeniami vlády, v znení neskorších predpisov (NV)****and the following government regulations (NV), as amended**

148/2016 Zb. v platnom znení	2014/35/EU - including amendments
127/2016 Zb. v platnom znení	2014/30/EU - including amendments
346/2013 Zb. v platnom znení	2011/65/EU - including amendments

EVPÚ a.s Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovak Republic**tested / certified the product and issued:****Certifikát / Certificate:** 00094/101/1/2019 zo dňa/from 18.12.2019**Skúšobný protokol / test report:** 0-0399/19/C zo dňa/from 18.12. 2019**Meno/Name:****Ing. Vladimír Michal****Funkcia/Position:****Quality manager****Miesto vydania/Place of issue:****Stropkov****Dátum/Date of issue:****2020-01-28****Podpis/Signature:**